


本局建照科建築法規研討會議紀錄

- 一、 時間：98 年 7 月 8 日（星期三）上午 9 時
 - 二、 地點：本局五樓建照科會議室
 - 三、 主席：本局建照科盛科長筱蓉
 - 四、 討論與決議：
- 紀錄：黃德倫

議題 1：修訂「建築物外牆設計裝飾柱及免計樓地板面積之設置原則」說明：

1. 本局建照科作業手冊編號 05-01 訂有「建築物外牆設計裝飾柱及免計樓地板面積之設置原則」，說明如下：
 - 一、 裝飾柱不得計入產權。
 - 二、 內牆以 RC 牆施作且不得開口，外牆得以輕質材料施作。
 - 三、 柱與裝飾柱長度需合計，不得超過該向立面長度 $2/5$ 。
 - 四、 裝飾柱寬度不得大於結構柱寬度或應等寬留設。


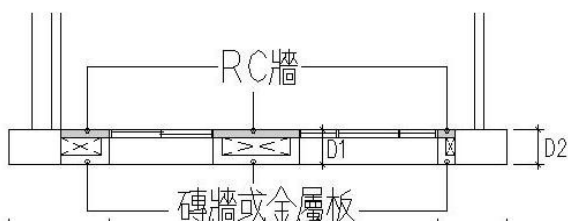


- (1) $A, B, C \leq 100\text{cm}$
- (2) $A + B + C \leq D \times 2/5$
- (3) $D1 \leq D2$

2. 依 98 年 5 月 25 日臺北縣政府工務局 98 年第 1 次建築管理法規研討會會議記錄編號 980112 決議，為考量都市景觀之活潑性及建築師設計之彈性，擬比照建築技術規則雨遮設置規定，故其深度 1 公尺內裝飾性質之柱、版、透空欄柵得依「建築物外牆設計裝飾柱及免計樓地板面積之設置原則」辦理，惟惠請公會先行協助製作檢討圖例及修訂後原則送本局修訂後實施。

決議：修訂後處理原則如下：

- 一、 裝飾柱不得計入產權。
- 二、 內牆以 RC 牆施作且不得開口，外牆得以輕質材料施作。
- 三、 柱與裝飾柱長度需合計，不得超過該向立面長度 $2/5$ 。
- 四、 裝飾柱深度比照雨遮規定不得大於 1 公尺。
- 五、 經臺北縣都市設計審議委員會或建造執照預審小組審核通過者，得不受上開第三點至第四點限制。

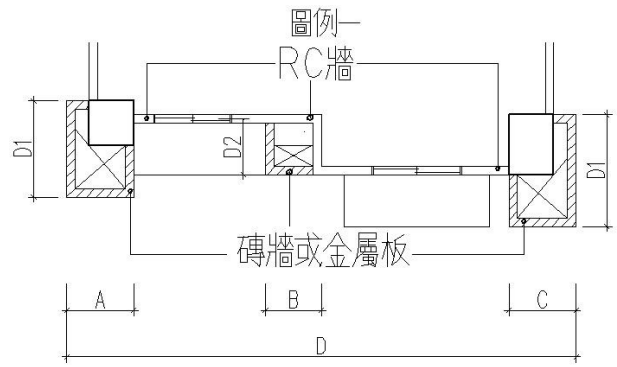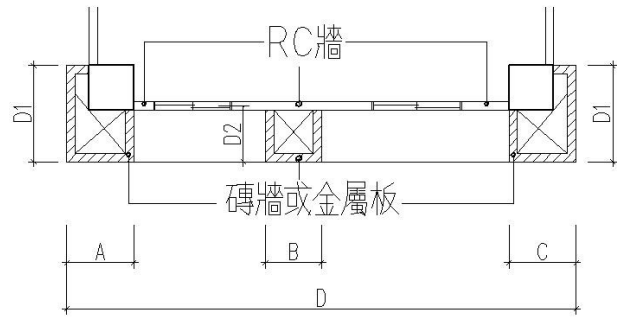

圖例二

- (1) $A, B, C \leq 100\text{cm}$
- (2) $A + B + C \leq D \times 2/5$
- (3) $D1, D2 \leq 100\text{cm}$