



新北市推動騎樓整平工程
設計施工標準圖說彙編(核章版)
及 3D 模擬圖

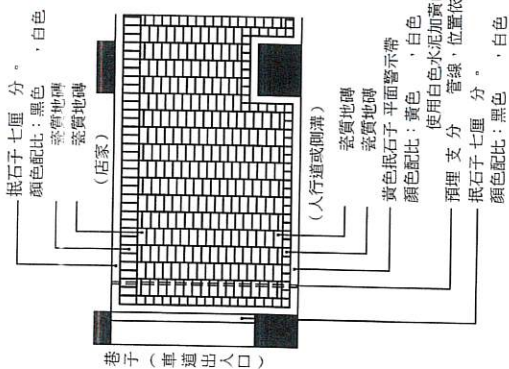


圖意示意單元參考

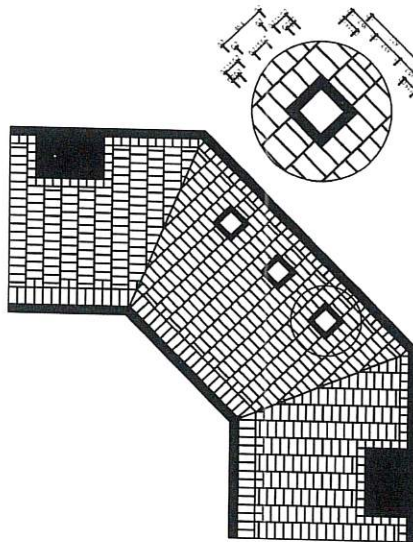

磚 瓷質地磚

5
B01

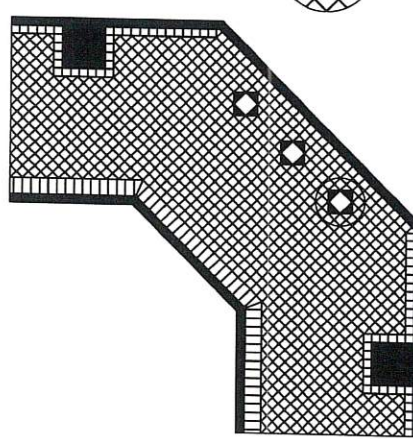


形式由甲方指定

平面示意图

設計變更次數	
變更內容	

主 辦 機 關	新北市政府養護工程處	審定戳記欄(含審定日期)
---------	------------	--------------

提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫新北市112
年騎樓整平工程

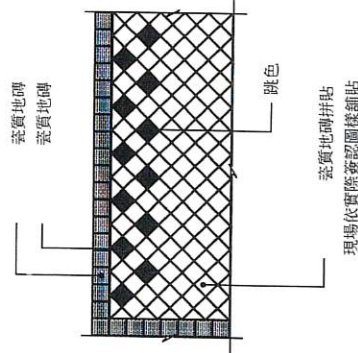

◎B0-1 3 瓷質地磚并貼示意圖

不銹鋼化妝人孔蓋大樣

盜質地磚規範

本次採用瓷質地磚規格要求為 () 及 () 承商可於施工計畫書提出所採用之他磚出版尺寸，其差實允許差與範圍為所提值之正負。
本瓷質地磚為透心瓷質地磚（允許施地及表面防滑處理）。
檢驗標準：
範例詳另點










檢驗項目	引用標準	規範之要求	備註
吸水率測定	CNS-3299-3	以下	
長・寬尺段許可差	CNS-3299-2	外裝地磚 許可差 外裝地磚 許可差	
厚度已寸許可差	CNS-3299-2	許可差	依
尺寸收縮不齊	CNS-3299-2		
釉面	CNS-3299-2	釉面不顯露	
雙面破裂、龜裂及抗彎強度	CNS-3299-4	應達	以上
耐酸耗性 每桶	CNS-3299-5	應耗價	以下
耐鹼耗性 每桶	CNS-3299-6	二級	
耐酸裂性	CNS-3299-8	不得產生細裂	
耐凍裂性	CNS-3299-9	應達 級	
耐鹼性	CNS-3299-10	應達	以上
防凍性	CNS-3299-12	值	

長、寬、厚度，檢驗尺度許可差依

例：承辦商施工計畫書提出本工程採用地磚出廠尺寸為()，即符合本業資地磚規範第一點規定
外牆地磚規定，()之地磚規格檢驗，其餘驗合格尺寸為寬度()；
依據()長度()

○承包商對於該前項提供足夠的樣品應包括顏色選擇色系（包含黑、深灰、深咖啡、粉紅、綠、黃、藍、白、米色等）。

7 B0-1	瓷質地磚規範
-----------	--------

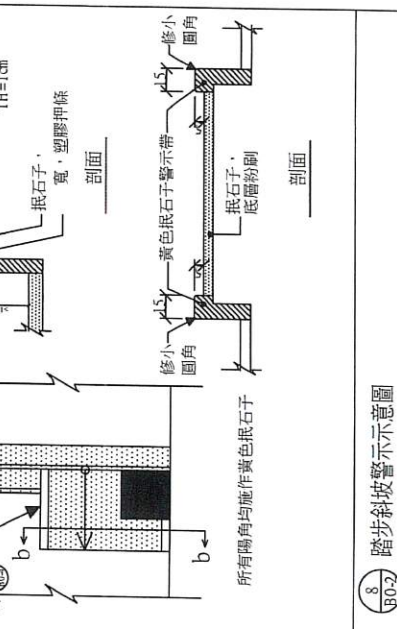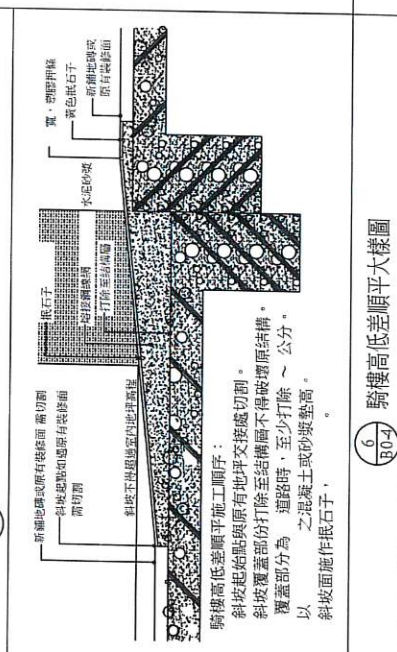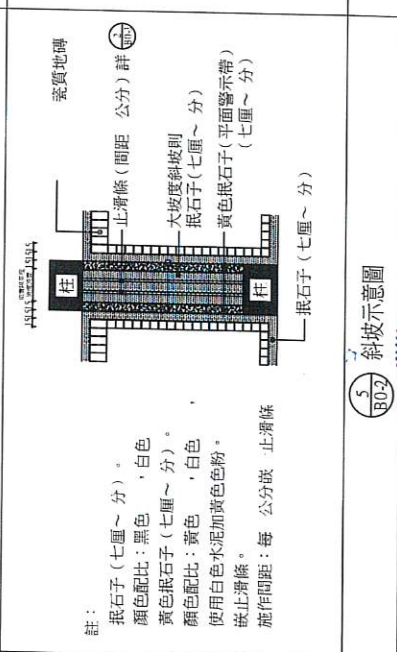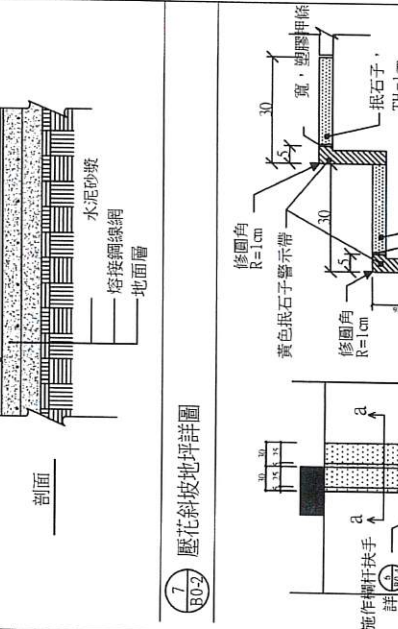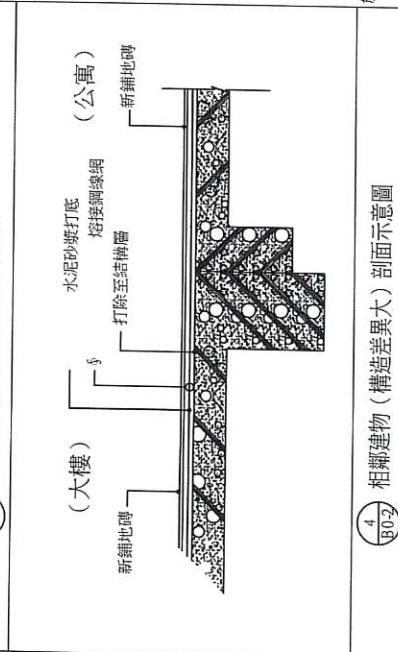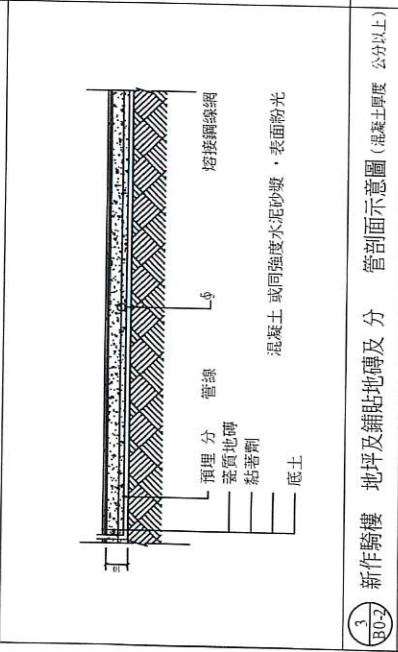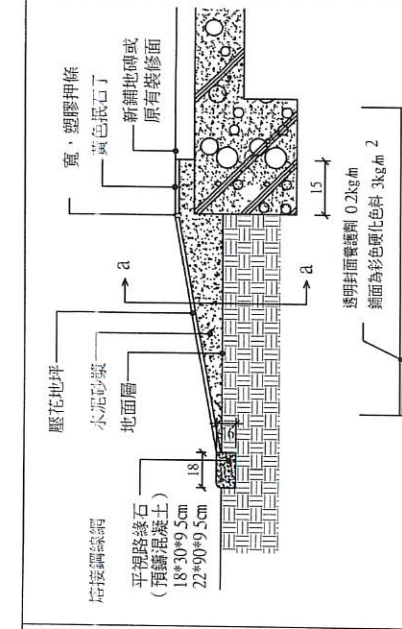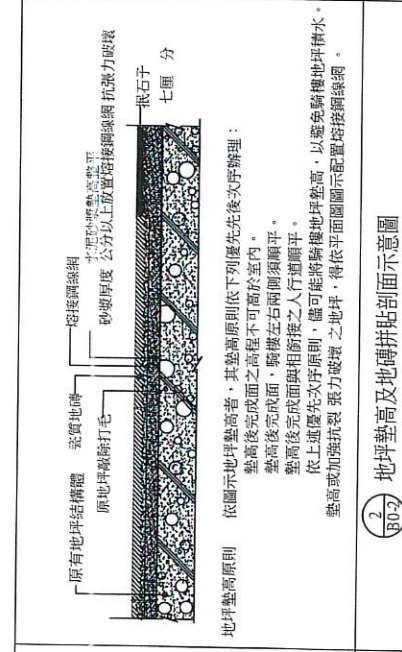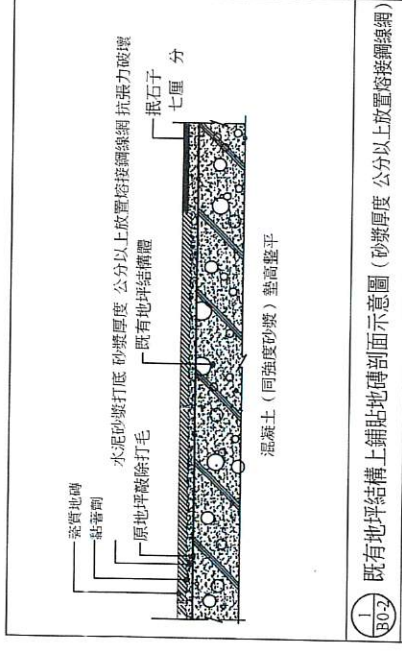

設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)


設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)

設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)







設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)

設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)

設計變更次數	1	設計變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)
變更內容	1	變更說明	1. 既有地坪結構上鋪貼地磚剖面示意圖 (砂厚度公分以上放置熔接鋼線網)

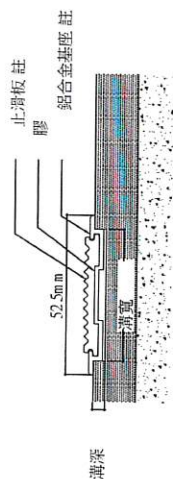

註	鋁合金基座之材質需符合有關	鋁合金
註	之化學成分與物理特性之要求。	
註	止滑板需符合	防礙一級之規定。
註	止滑板需符合	防滑等級，
註	乾式以上、濕式以上。	磨耗指數
註	止滑板需符合	硬度
註	止板板需符合	範圍。

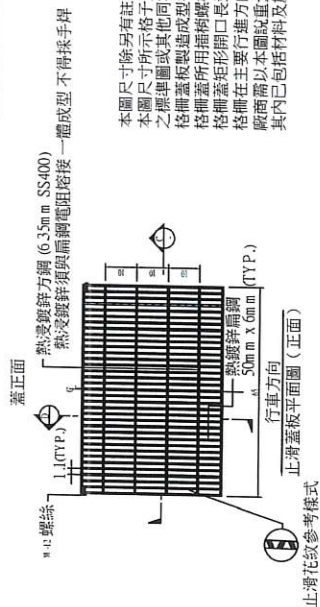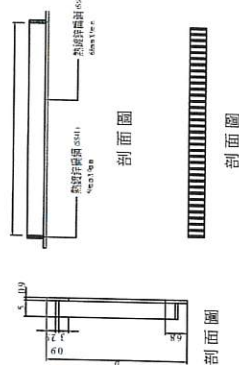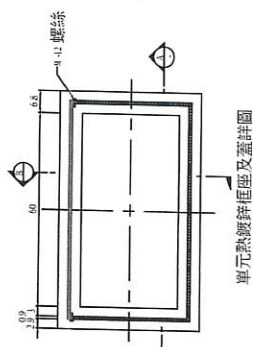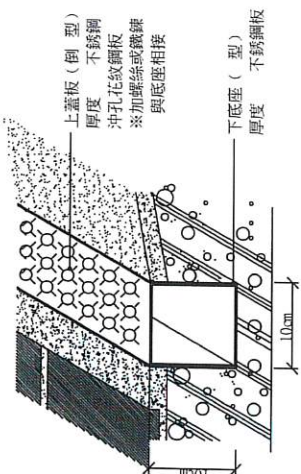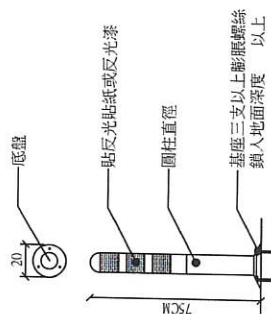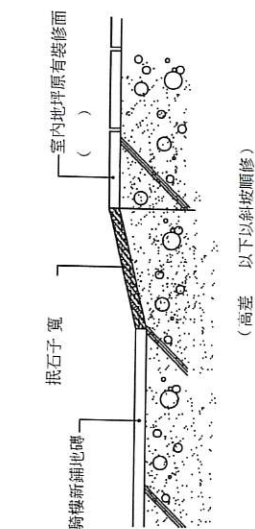

本圖尺寸除另有註明者外，均以公分為單位。

本圖尺寸所示係于蓋板尺寸得以便宜工程司認可之標準鋼材或其他同等質代之。

格柵蓋板所用插接型式均須以熟練技師表面處理，鑄量及磨損等項用插接處之須設於混凝土澆置時一併施工，不得二次施工。

格柵蓋板必須形開口長邊應垂直行車方向，以防車輛車輪陷入。

格柵在主要行進方向開口不得大於一分。

敝廠面本圖設計及施作計畫，若乃採用，需以使用之重量計算，其內已包括材料及施作等一切項目，亦不在此列。而另行估計裝置


設計變更次數			設計		廠商	主辦機關	比例尺	圖名	計畫名稱			
					負責人：張宏基 22(1) 新莊市新莊區新北大道三段7號1樓之1 TEL: (02)2606-20250 E-Engineering Consultants Co., Ltd.		新北市府養護工程處					
變更內容			設計校核	校對	繪圖	審定戳記欄(含審定日期)	工區地址	圖號	張數	工程名稱		
									<table border="1"><tr><td>3</td><td>第一張</td></tr></table>	3	第一張	提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫 新莊市112年騎樓整平工程
3	第一張											

工程主辦機關名稱	
工程名稱 (Project Name)	
計畫單位 (Construction Supervisor)	
監工廠商 (Contractor)	
監工期間 (Duration)	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 (DD/MM/YYYY-DD/MM/YYYY)
工地主任(負責人) (Site Manager)	電話 (TEL)
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	電話 (TEL)
勞工安全衛生人員 (Labor Safety and Health Personnel)	電話 (TEL)
專任工程人員 (Contractor's Professionals)	電話 (TEL)
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民營工專線及網址 (Hot Line and Web Site) http://www.pcc.gov.tw 政風單位 (Government Ethics Department) (02)2255-3299 附13
審查日期及地點 (Review Date and Location)	

告示牌版面用鉛板(經陽極處理)漆綠色底(與道路標線相同,及台灣區塗料油漆工業同業公會樣第六號,白色正楷字體橫置製作)寬公分白色線條油漆部分得以紙紙暫代告示牌須以螺絲固定於騎樓柱上告示牌厚度為


工程主辦機關名稱 (Title of the Agency)

透視圖或平面位置圖 (Perspective Drawing Location Plan)	
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: (千元) (Unit: NT\$1,000)
重要公告事項 (Notice)	1. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D): 2. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D): 3. 計畫下載使用全民營工APP應用程式。




本牌面使用鉛板(經陽極處理之),漆綠色底(與道路標線相同,即台灣區塗料油漆工業同業公會樣第六號),白色字體,外框寬,白色線條,固定架使用鍍鋅鋼管()製作。告示牌須固定於工程起訖點或安置明顯處。指示方向依實際狀況酌予調整。

4 騎樓改道告示牌圖

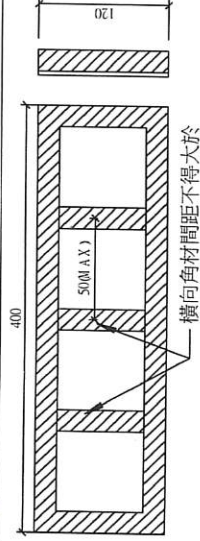


臨時路格高度應與現場騎樓新高度而定,高度大於時中間應加設支撐墊塊。橫向角材間距不得大於,斷面尺寸不得小於。橫向角材間距不得大於

1 施工告示銘牌

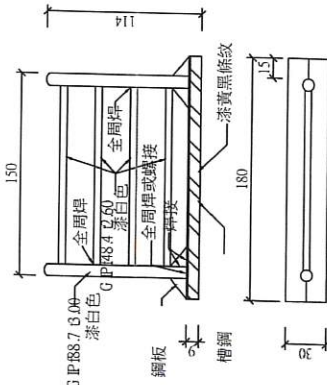

本牌面使用鉛板(經陽極處理之1050 H18),漆綠色底(與道路標線相同,即台灣區塗料油漆工業同業公會樣第六號),白色正楷字體,外框寬,白色線條,牌柱用鍍鋅鋼管()製作。本圖顯示之工程名稱工期等資料僅供參考,工地須依工程內容分別標示。告示牌須固定或安置明顯處所及工程起訖點。柔性告示牌,施工告示牌內容請依實際修正,如電話號碼請留監造工程師電話。

5 騎樓橫越臨時路格圖

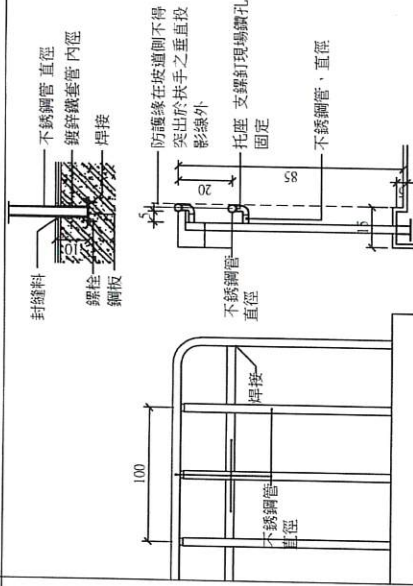

6 欄杆扶手詳圖

3 柔性說明告示牌

2 槽鋼護欄 (每只 公斤以上)

設計變更次數	設計	廠商	主辦機關	比例尺	圖名	計畫名稱
變更內容	設計技術師 校對 繪圖	蘇家豪	新北市政府養護工程處		施工大樣圖(四)	
變更內容	設計技術師 校對 繪圖	蘇家豪	審定戳記欄(含審定日期)	工區地址	圖號	工區名稱
變更內容	設計技術師 校對 繪圖	蘇家豪	審定戳記欄(含審定日期)	工區地址	圖號	工區名稱

提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫新北市112年騎樓整平工程

