

新北市既有公共建築物 無障礙設施設備替代改善通案原則 (G類3組便利商店)


示範案例及圖示說明

摘要

本市轄內便利商店數量龐大，展店速度飛快，且多數便利商店坐落於人口密集之市中心之公寓大廈1樓，且多數便利商店坐落於人口密集之市中心公寓大廈1樓，其無障礙通路、出入口多有高低差等問題，依據建築技術規則建築設計施工編第170條，「便利商店」應符合無障礙設施設計規範，而既有便利商店無障礙設施設備應檢討設置「**室外通路**」、「**避難層坡道及扶手**」、「**避難層出入口**」及「**室內出入口**」等項目。


為加速場所業者提報**無障礙設施改善資料之正確性**及**行政單位審查作業之效率**，本府109年12月21日召開第九屆「公共建築物無障礙設施改善諮詢及審查小組」第2次委員會議，會議提案決議通過「**新北市既有公共建築物無障礙設施設備替代改善通案原則(G類3組便利商店)**」。

圖示及案例說明

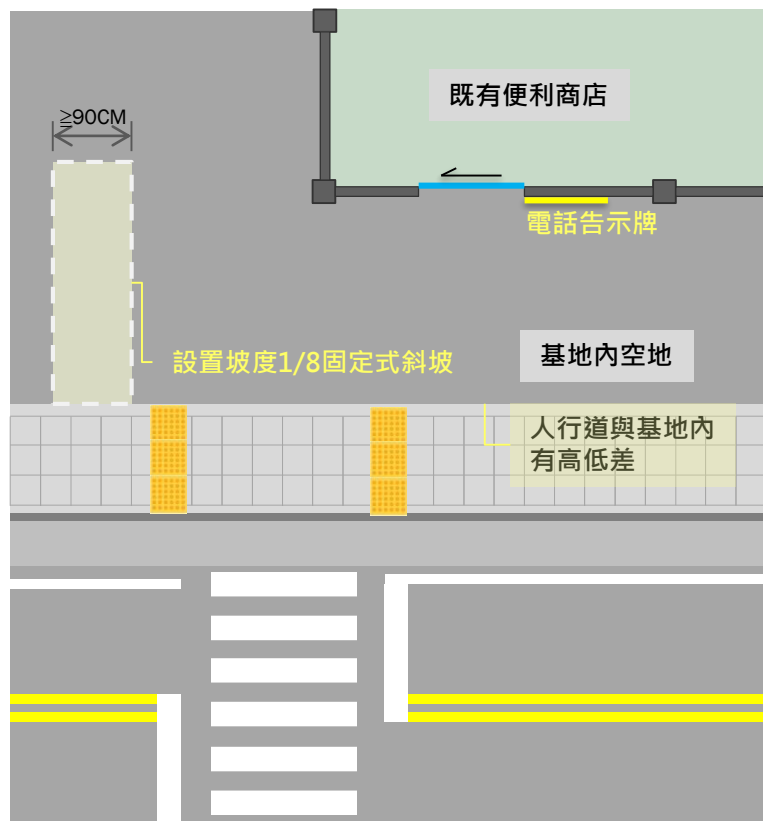


室外通路

圖示及案例說明

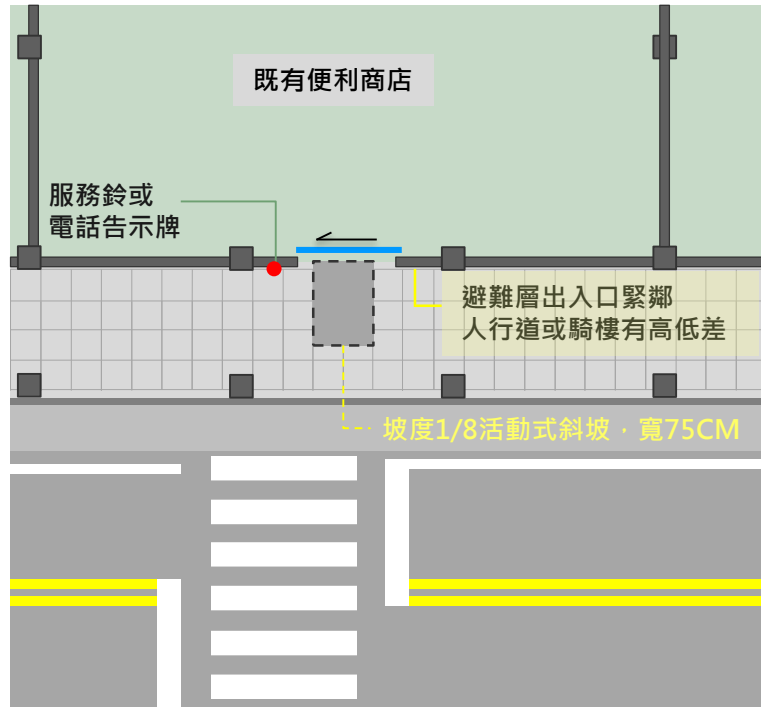


避難層坡道及扶手

圖示及案例說明

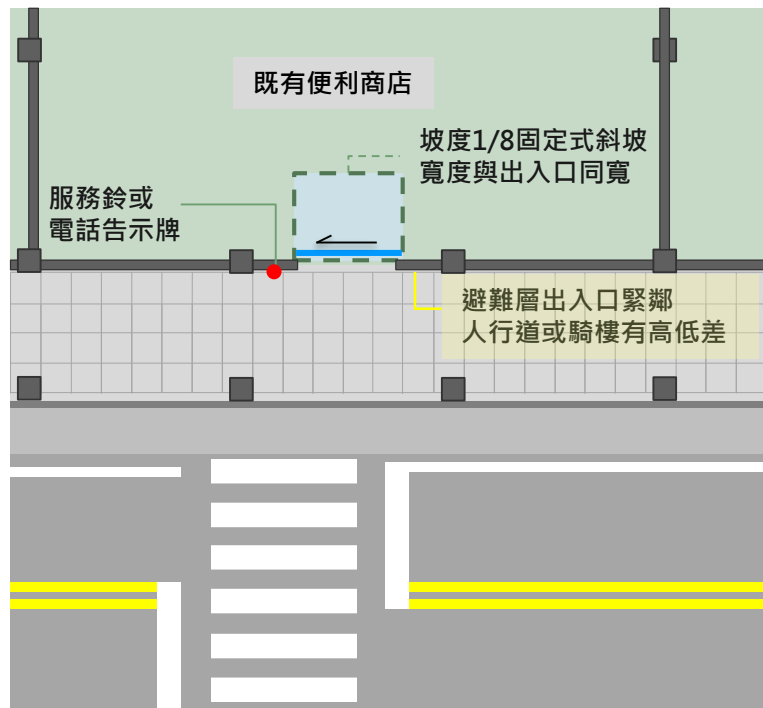


避難層坡道及扶手

圖示及案例說明

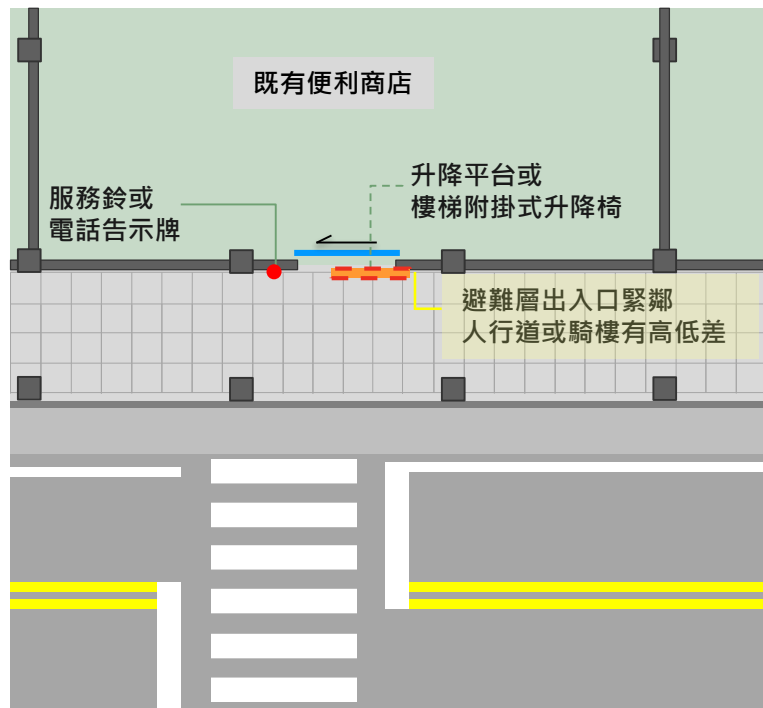

避難層坡道及扶手


圖示及案例說明

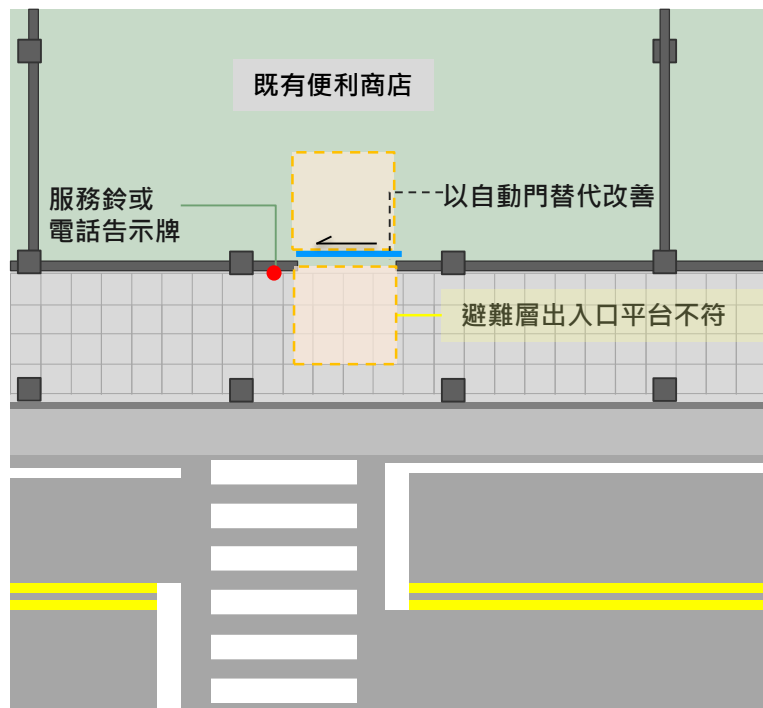

避難層出入口

圖示說明

非服務民眾空間

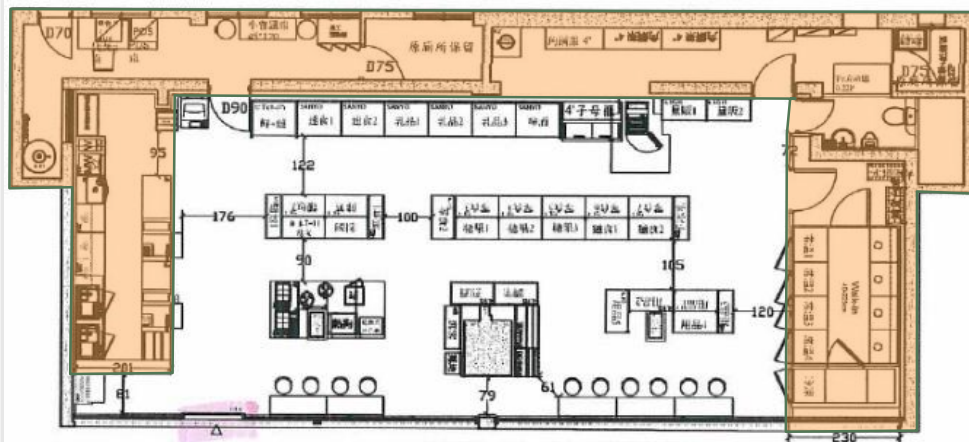

- 非服務民眾使用，免檢討
(應提具平面圖說明)
- 可提供專人協助服務替代

室內出入口

其他注意事項

- 服務鈴應設置離地80-90公分，並須留意服務鈴前方路面平整性及開口大小。
- 服務電話告示牌清晰並以耐久性材質製作。
- 固定式斜坡不得凸出騎樓、人行道或道路。
- 坡道表面應使用防滑材質。
- 輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降台(椅)宜符合中華民國國家標準CNS15830-01(垂直升降平台)、CNS15830-02(坐式、立式及輪椅使用者在傾斜面移動使用之動力式樓梯升降機)，並檢附相關產品證明文件及場所使用安全切結書。

